



## ENERGÍA

# Instalación de placas solares en el polideportivo 'San Ginés'



Con el objetivo de reducir al máximo posible el consumo de energía eléctrica se ha llevado a cabo una instalación solar fotovoltaica en el Complejo Deportivo y Cultural 'San Ginés'. Con esta actuación, se incorpora la generación de energía mediante placas solares ubicadas en la cubierta del polideportivo, con un total de 48kWp, divididos en 8 generadores fotovoltaicos de 6kWp. Cada generador está compuesto por 20 paneles de 300 W. La información recogida del sistema de control y monitorización de la producción de energía eléctrica, (producción instantánea, acumulada, energía útil diaria y consumo diario abastecido), se podrá ver a través de pantalla divulgativa.

La energía producida se consume directamente en las instalaciones deportivas. Reduciendo lo máximo posible el consumo de energía eléctrica proveniente de la red de la compañía distribuidora. El proyecto está subvencionado por el Gobierno de Navarra en un 30 %, lo que supone un total de 18.534,78 €. El periodo de amortización previsto es seis años y medio. Ahorro estimado anual: 4.200 €.

Argindar sistema fotovoltaikoa jarri da "San Ginés" Kultur eta Kirol Gunean. Helburua: ahalik eta gehien murriztu energia elektrikoaren kontsumoa.

El Ayuntamiento de Villatuerta ha llevado a cabo diferentes intervenciones en los sistemas de iluminación de las calles de la localidad que han permitido mejorar en gran medida la eficiencia energética. Sin embargo, ha quedado pendiente de mejorar el cuadro de 'San Veremundo' que cuenta con 137 farolas, por distintos motivos.


El primero de ellos es que la alimentación del cuadro se realiza con tensiones en sistema B1 (230 voltios entre fases y 130 voltios entre fases y neutro). Además, cuando se realizó la última actuación de reforma de esta instalación, no se adaptó el cableado de los circuitos para poder ser alimentados con sistema de tensiones B2. Y por ello, aunque hace 10 años se instaló un equipo reductor-estabilizador de flujo, nunca ha entrado en funcionamiento.

Este cuadro alimenta todo el casco antiguo de 'arriba' y una parte de la travesía de la carretera NA-1110. La instalación existente presenta riesgos evidentes e inmediatos para las personas y los bienes, ya que son circuitos eléctricos con más de 40 años de existencia. Es por ello que están previstas obras de mejora y acondicionamiento. El consumo de energía actual es de 93.000 kWh anuales y el consumo de energía previsto tras la actuación será de 65.000 kWh. Ahorro estimado de 28.000 kWh al año, con un ahorro anual de unos 2.800 euros/año.

## Obras en el cuadro eléctrico 'San Veremundo'

### San Veremundo koadroa

ILUMINACIÓN

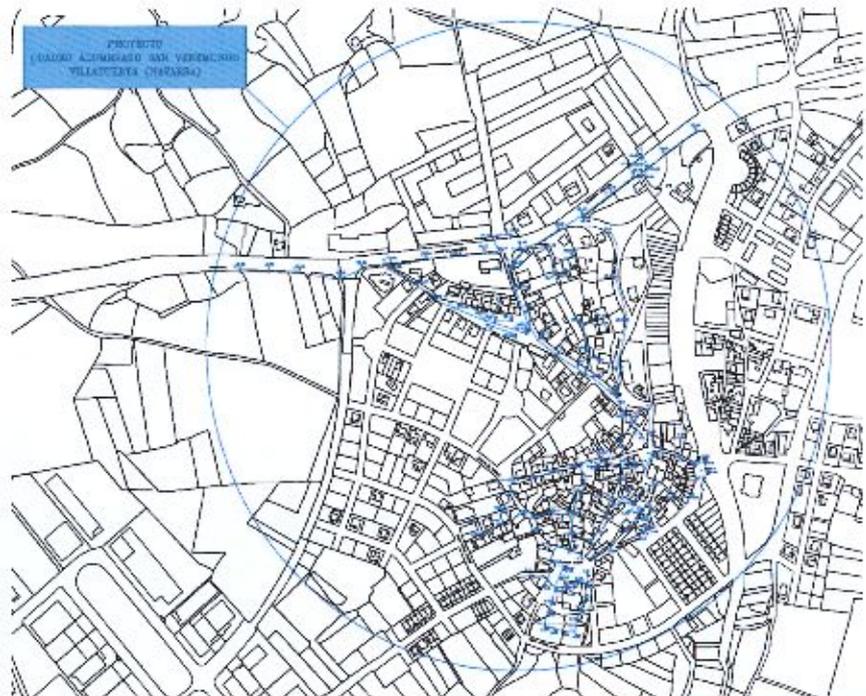

## Cambio de gestión del complejo deportivo

### Kirol instalazioak, kudeaketa

INSTALACIONES DEPORTIVAS

El 13 marzo de 2013 se suscribió un contrato de arrendamiento del Polideportivo Municipal San Ginés con la empresa ACTIVIDADES FÍSICAS URDI S.L. El próximo 15 de enero de 2018 termina el plazo de arrendamiento establecido en el contrato.

Ante este vencimiento, se han estudiado otras opciones para la gestión de las instalaciones que determinarán nuevos procedimientos de contratación, distintos al de arrendamiento de todo el complejo deportivo. Se han visitado varios centros deportivos, consultado a técnicos, etc. En la empresa privada, tradicionalmente el principal objetivo se denomina siempre al rendimiento económico y el público se centra comúnmente en rendimiento social. El objetivo es realizar una dirección y gestión municipal más directa.

Sin embargo esta labor de gestión no siempre es fácil, sobre todo desde la administración pública. Esto es debido no solo a la limitación de los recursos disponibles, sino también a la demanda de los ciudadanos que requieren servicios cada vez de mayor calidad.



Kirol instalazioak Urdi S.L. k kudeatzen ditu 2013tik. 2018ko urtarrilaren 15ean errentamendu-epaia amaituko da eta aukera ezberdinak aztertzen ari dira.

# El paisaje en nuestro territorio

## Paisajea gure lurraldean

MEDIO AMBIENTE


### CHOPERA "DIPUA" "DIPUA" MAKALDIA

Redentemente se ha cortado una chopera de propiedad municipal en el término de Dipua. Esta chopera estaba formada por álamos blancos, los cuales tenían un insecto que hace taladros en el árbol, con lo que debilita su estructura y produce riesgo de caída con la consiguiente peligrosidad. No todos los chopos estaban dañados, pero muchos de ellos suponían un riesgo para las personas que caminan o andan por los alrededores. Este ayuntamiento siempre antepondrá la seguridad de la integridad de las personas. En la zona se realizará un parque con árboles frutales y una zona de esparcimiento canino. "Dipua" makaldia moztu da, segurtasun arrazoiengatik. Bertan fruta-arbolen parkea eta txakurrendako gunea eginen dira.



### PROYECTO ENSANCHAMIENTO REGATA ERREKA ZABALTZEKO PROIEKTUA

Este proyecto se realizará en el 2018. Es por ello que Gobierno de Navarra reservará para 2018 la partida presupuestada para este proyecto. Las elevadas pretensiones (10 veces su valor) de un propietario por la venta del terreno necesario es la causa principal que impide su realización. Antes tales dificultades, se plantea la expropiación de los terrenos.

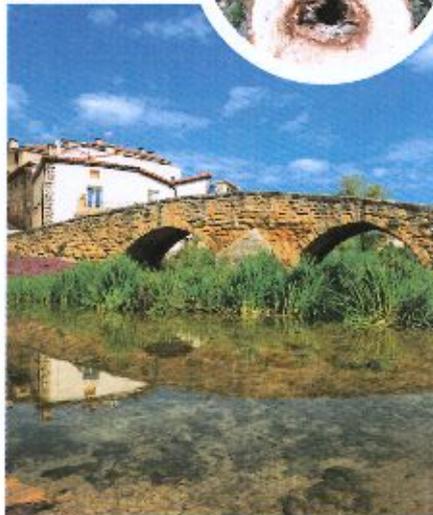

### RÍO IRANZU IRANTZU IBAIA

Ante las quejas por el estado del río Irtanzu por parte de algunas personas queremos reall-

zar varias aclaraciones. Actualmente la vegetación del río está compuesta principalmente por carrizo. Estas formaciones vegetales a diferencia de otras formaciones (sauces, chopos y otros arbustos), no suponen un peligro de creación de tapones ni merman la capacidad portante del cauce. Es más, durante las crecidas hacen que el agua disminuya su velocidad, restándoles peligrosidad e impiden que esta agua choque con violencia contra los taludes y las bases de las escolleras, evitando desprendimientos. También ayudan a sujetar los cauces, consiguiendo que el agua no se lleve por delante las tierras que lo componen.

Por todo ello, desde el Ayuntamiento se concluye que no hay que realizar limpieza del río cada año. Excepcionalmente, cuando las tierras arrastradas colmaten el cauce y se observe la necesidad, habrá de realizarse dicha limpieza. De esta manera tendremos un río, natural, ecológico y saludable para las especies que habitan en él.

*Zenbait lagun kexu agertu dira Irtanzu ibaiaren egoeraren inguruan; honen egungo landaredian lezka dugu nagusi, landare hauek beste batzuek ez bezala (sahatsak, makalak eta bestelako zuhaitzak), ez dute tapolak sortzeko arriskurik edota ubidearen edukiera mugatzen. Gainera, ur-goraldietan uraren abladura gurtzitzen dute hauen arriskua txikituz; honela, urak ez du horren gogor jotzen ezpondetan zela harri-lubeten oinetan eta luziak izatea ekiditen dute. Horretaz gain, ubideko lurra babesten dute ez dezan urak eraman. Horregatik guztiogatik ondo azaltatu da ez dela urtero egin behar ibaiaren garbiketa. Salbuespena dugu eramandako lur-rek ubidea lahiz betetzen dutenean eta beharrezkoa ikusten bada honen garbiketa. Honela, ibai natural, ekologiko eta osasuntsua izanen dugu bertan bizl diren espezieentzat.*

## Estudio de soluciones para archivo municipal

### Udal artxibategia

Los fondos documentales del Archivo Municipal fueron organizados por primera vez en 2003. Posteriormente se han realizado puestas al día en 2004, 2008, 2013 y este año 2017.

En la actualidad la documentación está en 1.156 cajas, 253 libros y 46 carpetas. Toda la documentación tratada está descrita en una base de datos compuesta por 9.100 registros y las habitaciones utilizadas como archivo documental se ubican en la planta baja de la casa consistorial.

Recientemente se han acometido mejoras en el archivo que se encontraba en peores condiciones, sin embargo es preciso tratar la documentación depositada en él ya que todavía mantiene una elevada humedad que propicia la aparición de microorganismos.

En cuanto a los archivos, no existe uno único, dado que no se cuenta con una habitación capaz de albergar la totalidad del fondo, por ello se encuentra distribuido en múltiples ubicaciones. La falta de espacio tiene como consecuencia, además de la dispersión mencionada, una deficiente conservación de la documentación que pone en peligro su integridad. Se están barajando diversas opciones para hallar una ubicación más adecuada: desde soluciones momentáneas y a corto plazo, hasta la habilitación un nuevo archivo municipal, por ejemplo.

- Udal
- artxibategiaren
- kontserbazioa:
- hainbat lekutan
- sakabanatuta eta
- hezetasun
- arazoekin. Irtzenbide
- aukerak aztertzen:
- Epe laburrekoak
- zein udal
- artxibategi berria
- osatzea.

# guía

## Ayuntamiento de Villatuerta

C/ Rúa Nueva, 22  
31132 Villatuerta  
Tel. / Fax: 948 541175  
www.villatuerta.org  
alcaldia@villatuerta.org  
Horario de atención al público:  
9h. a 14.30 h.  
(lunes a viernes)

## Centro de Salud

C/ Ozalder, 2  
Planta baja  
Tel: 948 536 007  
Fax: 948 536 034  
Urgencias horario administrativo:  
948 541 909  
112 (Urgencias)  
csvillat@cfnavarra.es

## Colegio Público San Veremundo

Plaza Mayor, 3  
Tel. / Fax: 948 541403  
cpvillat@cfnavarra.es

## Polideportivo Municipal

C/ Regueta, 2  
Tel. 948 541249

## Asociación de jubilados San Veremundo

Plaza Rebote, 1  
Tel: 948 541311

## Tierra Estella Bus

www.laestellesa.com/html/comarca/index.htm

## Desfibriladores

- Centro de Salud
- Polideportivo

# participa

Esperamos tus sugerencias, opiniones, escritos, colaboraciones...

Puedes enviarlas por



## correo

Ayuntamiento de Villatuerta  
C/ Rúa Nueva, 22  
31132 Villatuerta (Navarra)



## e-mail

alcaldia@villatuerta.org

# varios besterik

## Señalización vial del polígono industrial Industrialdeko bide seinalizazioa

Se han realizado mejoras en la señalización vial vertical del polígono industrial 'San Miguel' y 'Legardeta'.



## Acondicionado de parcelas municipales Udal lurzatiak egokitzea

Acondicionado de parcelas en C/ Larresbeltza (antiguo cermenterio y parcela de enfrente).

Y zona próxima al puente románico. Esta última se habilitará como zona de esparcimiento canino.

## Placas identificativas Identifikatze plakak

Colocación de placas identificativas en edificios municipales.



## Actuación en ladera de pinos Jarduketa pinuren hegian

Se va a llevar a cabo una actuación en la ladera de pino, a la altura del p.k. 35,034 de la NA-1110 "curva del matadero", atendiendo al requerimiento del Gobierno de Navarra. "Existen pinos secos inclinados hacia la carretera, con riesgo de caída y otros ya caídos sobre el talud, con riesgo de deslizamiento y precipitación a la calzada, poniendo, con ello, en peligro la seguridad vial."



## Cubierta del colegio Ikastetxea

Instalación de aislamiento en cubierta del Colegio y válvulas termostáticas digitales en radiadores. Para un óptimo control de la temperatura y el bienestar.

## Aprobación inicial del P.U.M. H.U.P., asierako onespena

Tras varios años de mejoras, modificaciones, aportaciones, idas y venidas, una vez aprobada la Estrategia y Modelo de Ordenación del Territorio - EMOT - de Villatuerta en marzo de 2017, y formalizado el Concierto Previo correspondiente, se inicia la elaboración del Plan Urbanístico Municipal. Según menciona el artículo 47.2.ii) de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases de Régimen Local se requiere para la aprobación inicial del Instrumento de planeamiento general, el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación.

El 27 de octubre de 2017 en sesión extraordinaria, por unanimidad se aprobó inicialmente el Plan General Municipal. La aprobación del plan se encuentra en información pública durante dos meses. Al mismo tiempo se remite también al departamento competente en materia de ordenación del territorio y urbanismo, para recabar informes sobre las materias competencia de los distintos departamentos del Gobierno de Navarra. Una vez recibidos todos los informes, y según los resultados de los mismos, se estudiarán y analizarán.